


Instalacja odpowietrzająca A0S-1/3

3--punktowa z odpowietrznikiem

AUTO-PURGER® NEAP/1 i sterownikiem SOP3

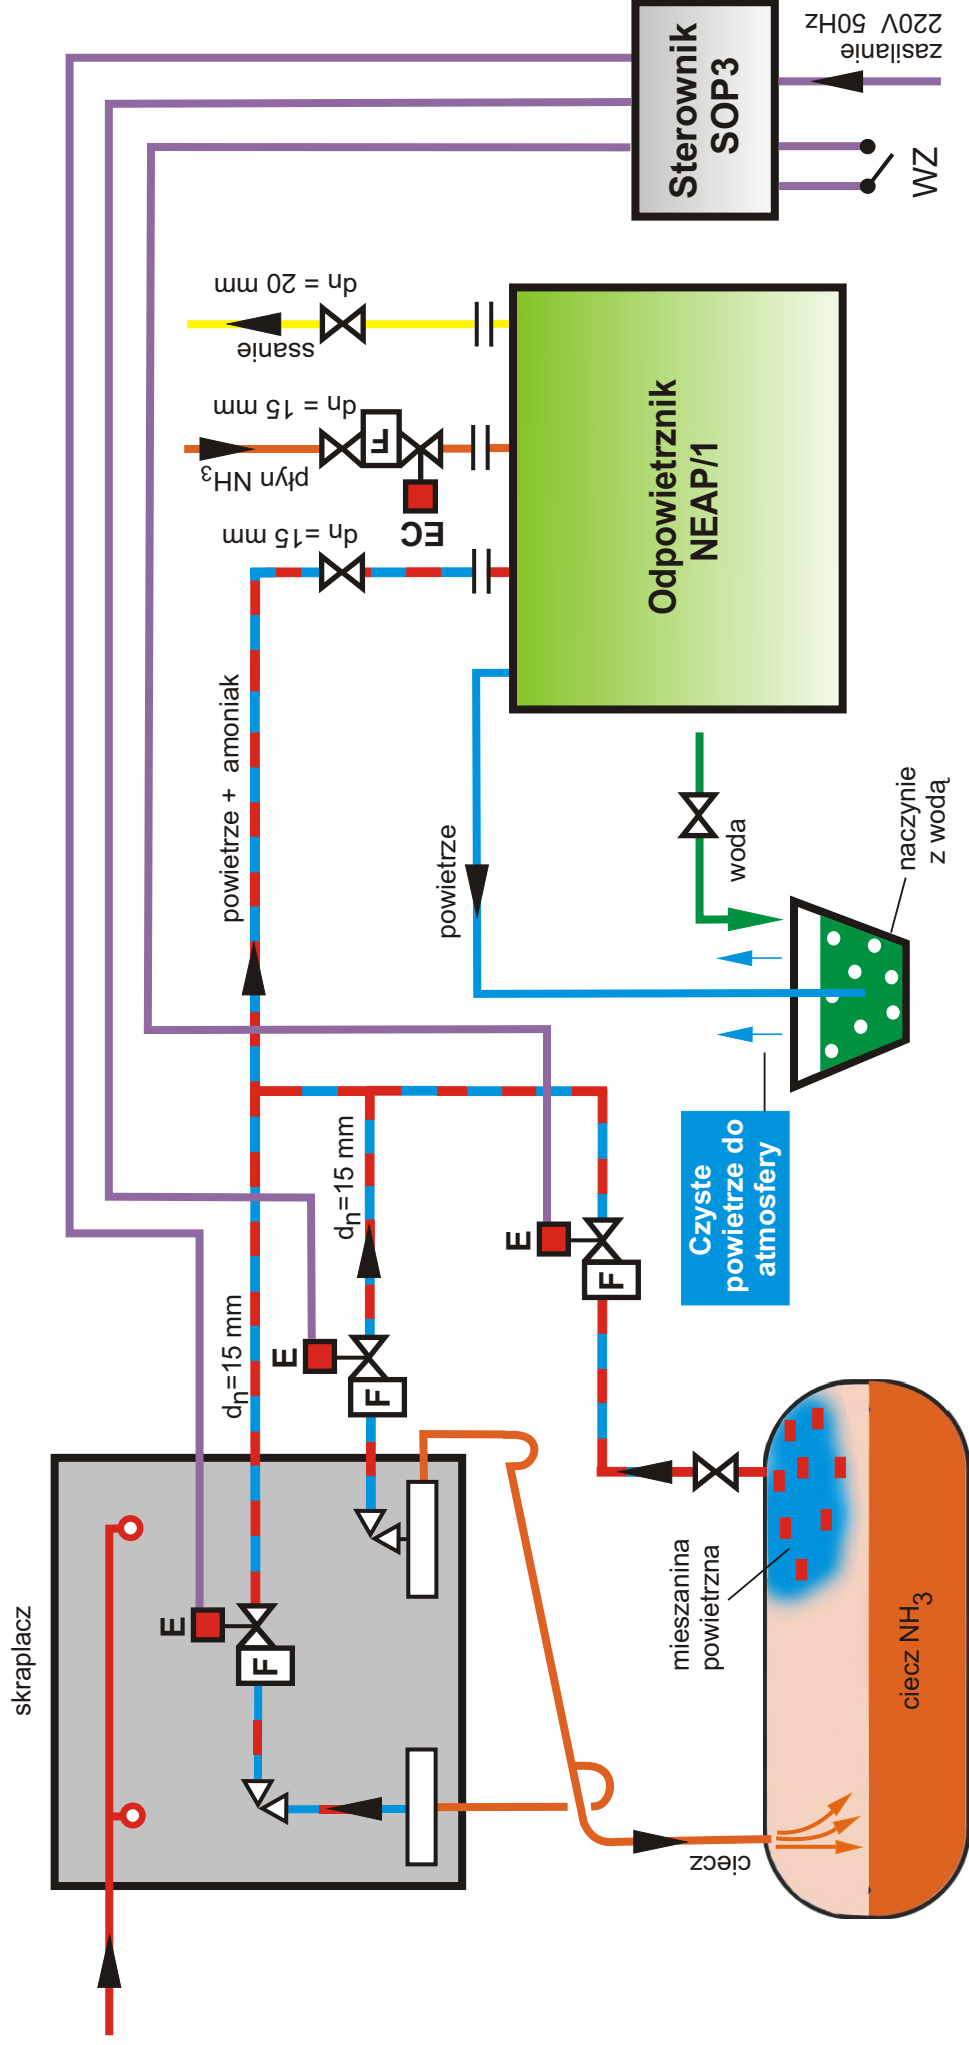

E

- zawór elektromagnetyczny HS8A napunkcie odpowietrzaniawin stacji chłodniczej
- filtr mechaniczny ST

F

WZ - wyłącznik zdalny sprężony ze sprężarkami
EC - zawór elektromagnetyczny HS6

- mieszanina powietrzna (powietrze z domieszką NH₃)
- ciecz NH₃
- przewody elektryczne