


# Instalacje odpowietrzające AOS-4

**9 do 20 punktów, z odpowiedźnikiem**

# AUTO-PURGER® APM i sterownikem SOP-2

Przykład instalacji odpowietrzającej AOS-4/10, odpowietrzającej sekwencyjnie z 10 punktów amoniakalnej instalacji chłodniczej.

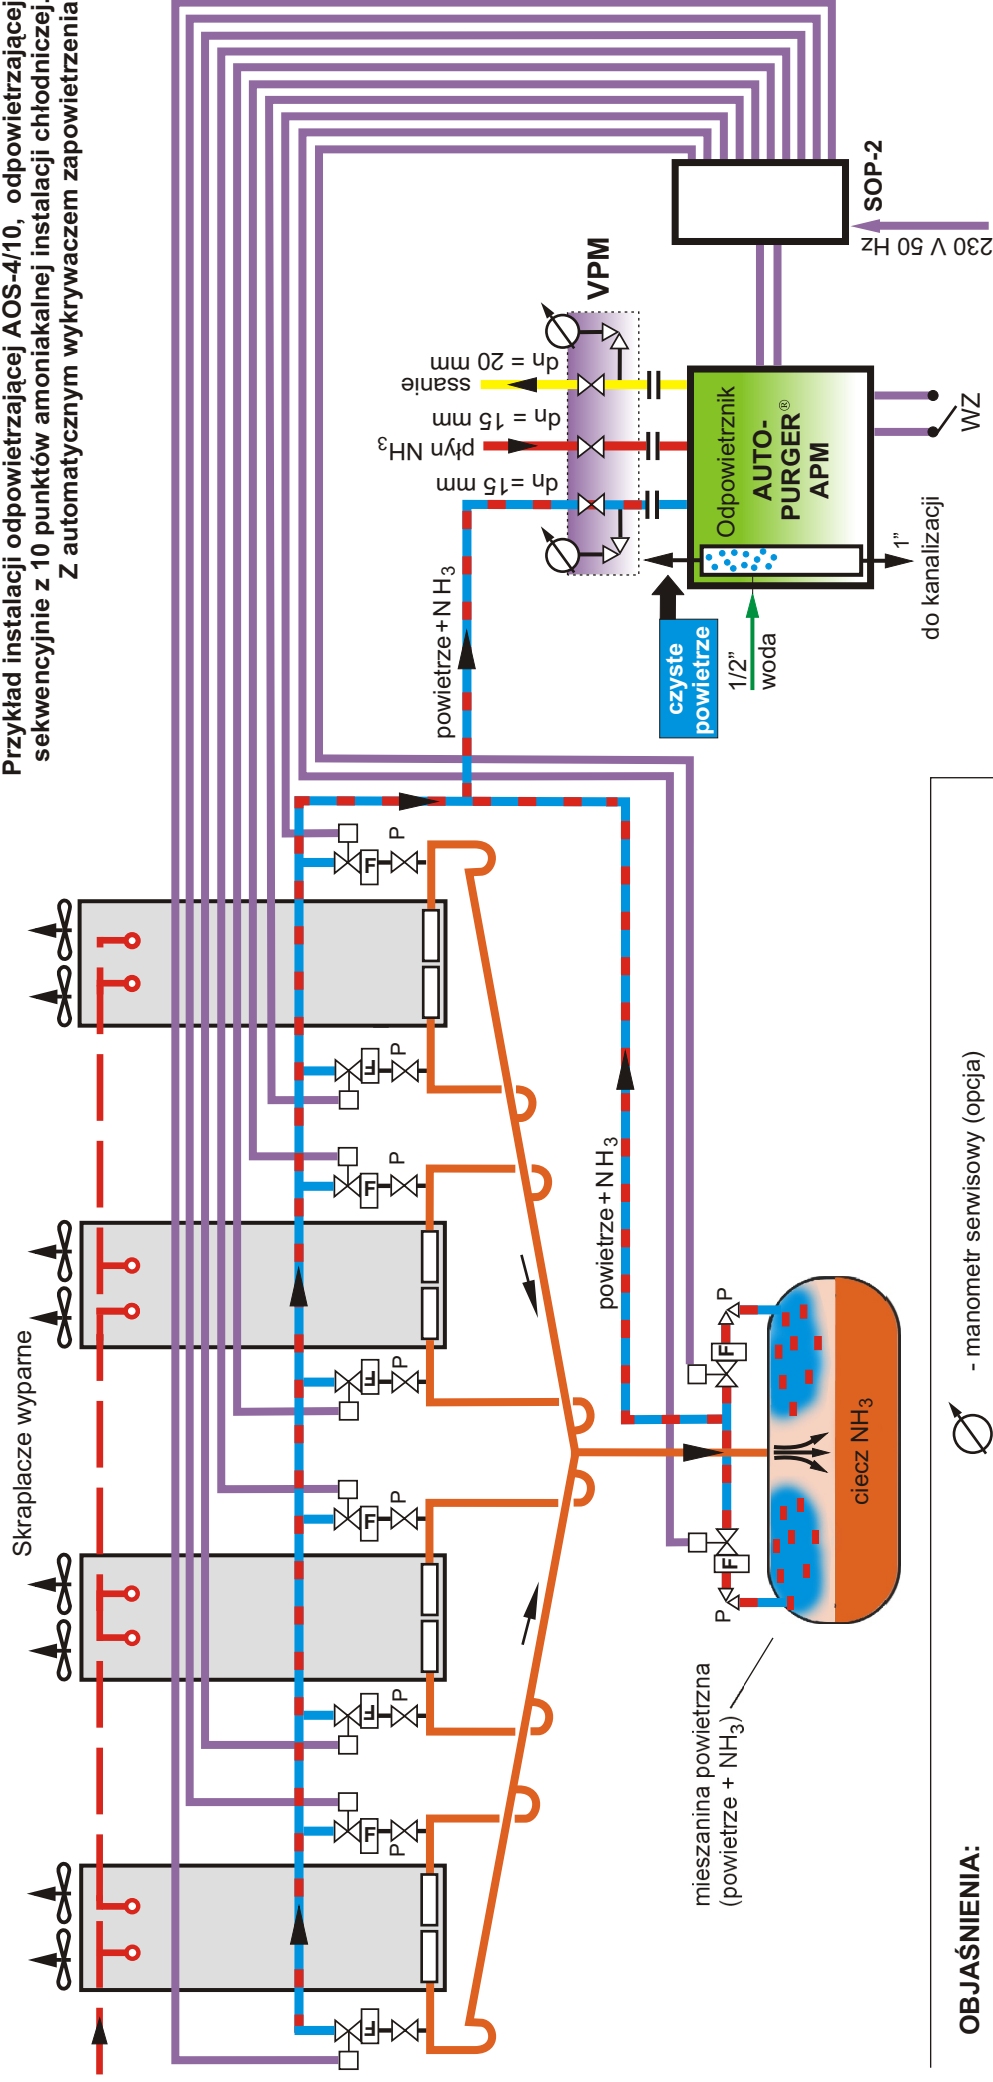

## OBJAŚNIENIA:

- |                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P</b>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- punkt odpowietrzania</li> </ul>                                                                           | <b>VPM</b>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zespół zaworów odcinających serwisowych (opcja)</li> </ul>                                                                |
|  |                                                                                                                                                    | <b>SOP-2</b>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sterownik sekwencyjny</li> </ul>                                                                                          |
| <b>F</b>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zawór elektromagnetyczny HS8A z cewką DIN 230 V 50Hz (16 W)</li> <li>- filtr mechaniczny ST050</li> </ul> | <b>WZ</b>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyłącznik zdalny</li> <li>- przewody elektryczne</li> <li>- mieszanina powietrzna (powietrze + NH<sub>3</sub>)</li> </ul> |
|                                                                                       |                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                    |

**AUTO-PURGER jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Hansen Technologies Corporation**

© 2003 ZTCh Wszelkie prawa zastrzeżone

30/00/03 S kolor