

Wyłączny dystrybutor firmy HANSEN, USA


- AUTOMATYKA CHŁODNICZA
- ARMATURA
- URZĄDZENIA

Przykład automatyzacji pracy chłodnicy powietrza mroźni

- Funkcje:**
- regulacja temperatury powietrza w komorze
 - sterowanie procesem odtajania parownika

Automatyka chłodnicza i armatura z ZTCh firm: Hansen Tech., USA, RFF, Francja i innych

Obieg pompowy NH_3 , zasilanie dolne, odtajanie gorącym gazem
sterownik odtajania Frost Master® (FM)

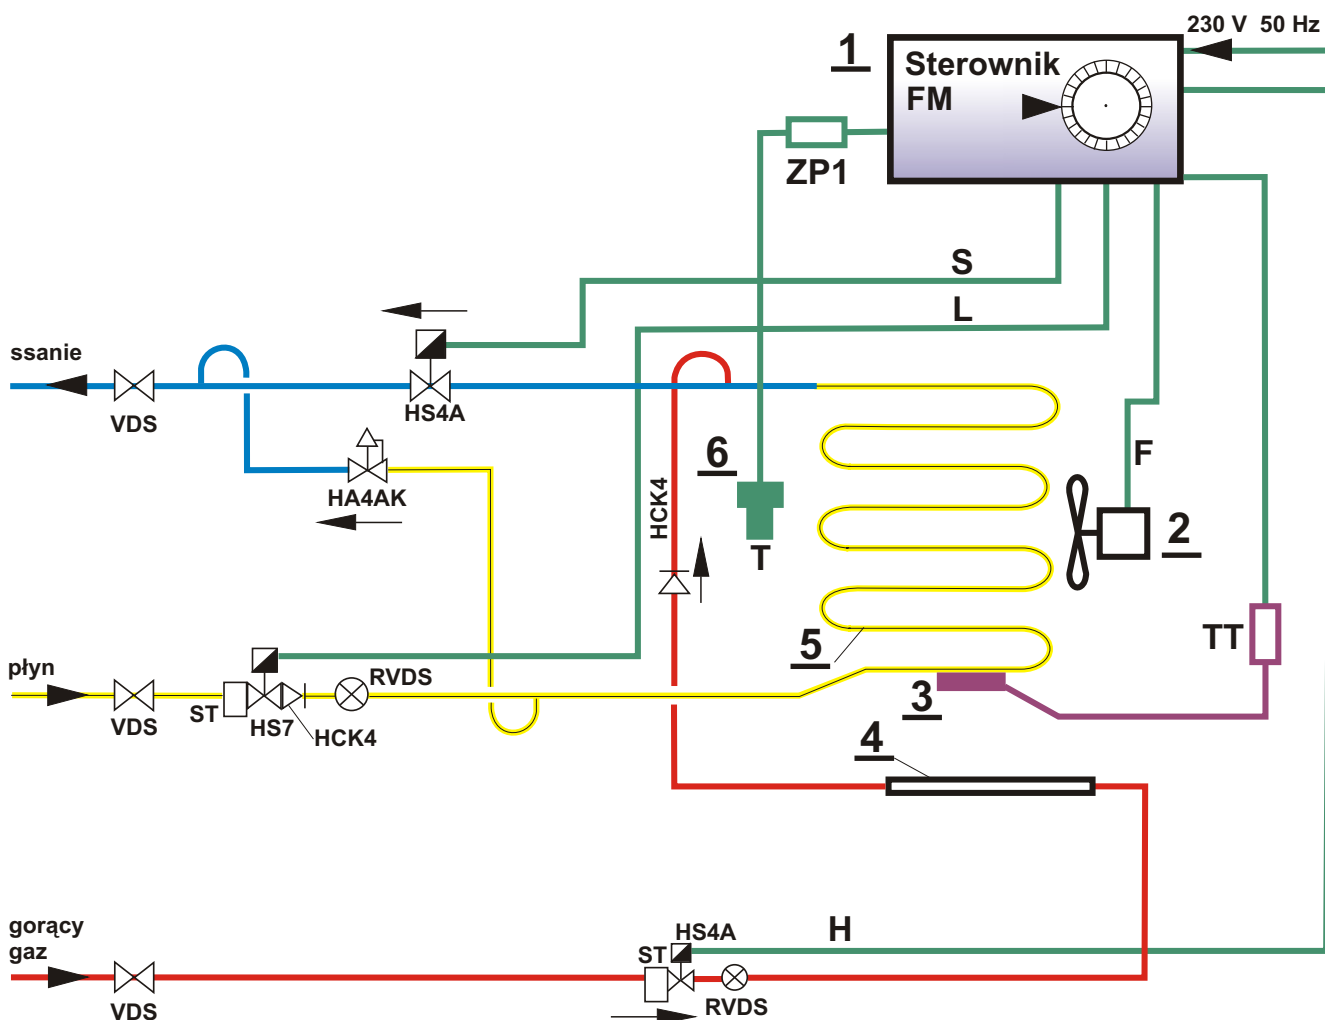

- 1 - sterownik odtajania Frost Master® (FM-12 lub FM-72)
- 2 - wentylator
- 3 - czujnik termostatu TT (do temperaturowego kończenia fazy gorącego gazu)
- 4 - taca podparownikowa
- 5 - parownik

- 6 - regulator temperatury T (termostat) do regulacji temperatury powietrza w komorze. Regulator T stanowi oddzielny element wyposażenia i dostarczany jest wg potrzeb: typu mechanicznego (termostat z kapilarą) lub elektronicznego.

ZP1 - zespół przekaźnikowy przełączający (odłącza termostat T na okres odtajania)

— przewody elektryczne

Oznaczenia literowe przewodów sterujących S, L, F, H są takie same jak na sterowniku FM